



KEURINGSORGANISME

□ Halsendallaan 5 - 1652 Alseberg
☎ 02/380.52.71 ☎ 02/380.89.86

■ Meensestraat 41 - 8500 Kortrijk
☎ 056/35.76.76 ☎ 056/35.68.87

KONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

App. B0502

Inrichtingen van : Residentie " AALSCHOLVER "

Plaats van onderzoek : Franslaan, 18 - 8620 Nieuwpoort

Installateur : NV. Elektriek - Esenweg, 112 bus 2 - 8600 Diksmuide

- B.T.W.-nummer :

- of identiteitskaartnr : uitgereikt te : op datum van :

Aard van de inrichting : res. Nieuw

Stroomleveraar : /

Agent-Onderzoeker : Callens Dirk

Datum van onderzoek : 2006 - 11 - 20

- Bedrijfsspanning	1N400 volt
- Doorsnede voedingskabel	(4x10) mm ²
- Algemene bescherming	
- Type algemene schakelaar	G. aut. 40 A
- Type aardelektrode(s)	lus
- Aardspreidingsweerstand	4,2 ohm
- Algemene isoleringsweerstand	10 Megohm
- Aantal borden en eindstroombanen	1 6
- Algemene differentieelschakelaar	40 A - 0,3 A
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	40 A - 0,03 A

- Beschrijving van de stroombanen :

1 kr. 16 A

2 kr. 20 A

1 kr. 32 A

via diff. 0,03 A:

2 kr. 20 A

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

Geen.

Opm : Badmeubel & keuken niet geplaatst.

De elektrische installatie werd konform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieel-schakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werden voor gezien getekend.


Volgend controlebezoek uiterlijk op 20/11/2031

Agent-Onderzoeker

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomende wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

1 x TV
1 x TEL

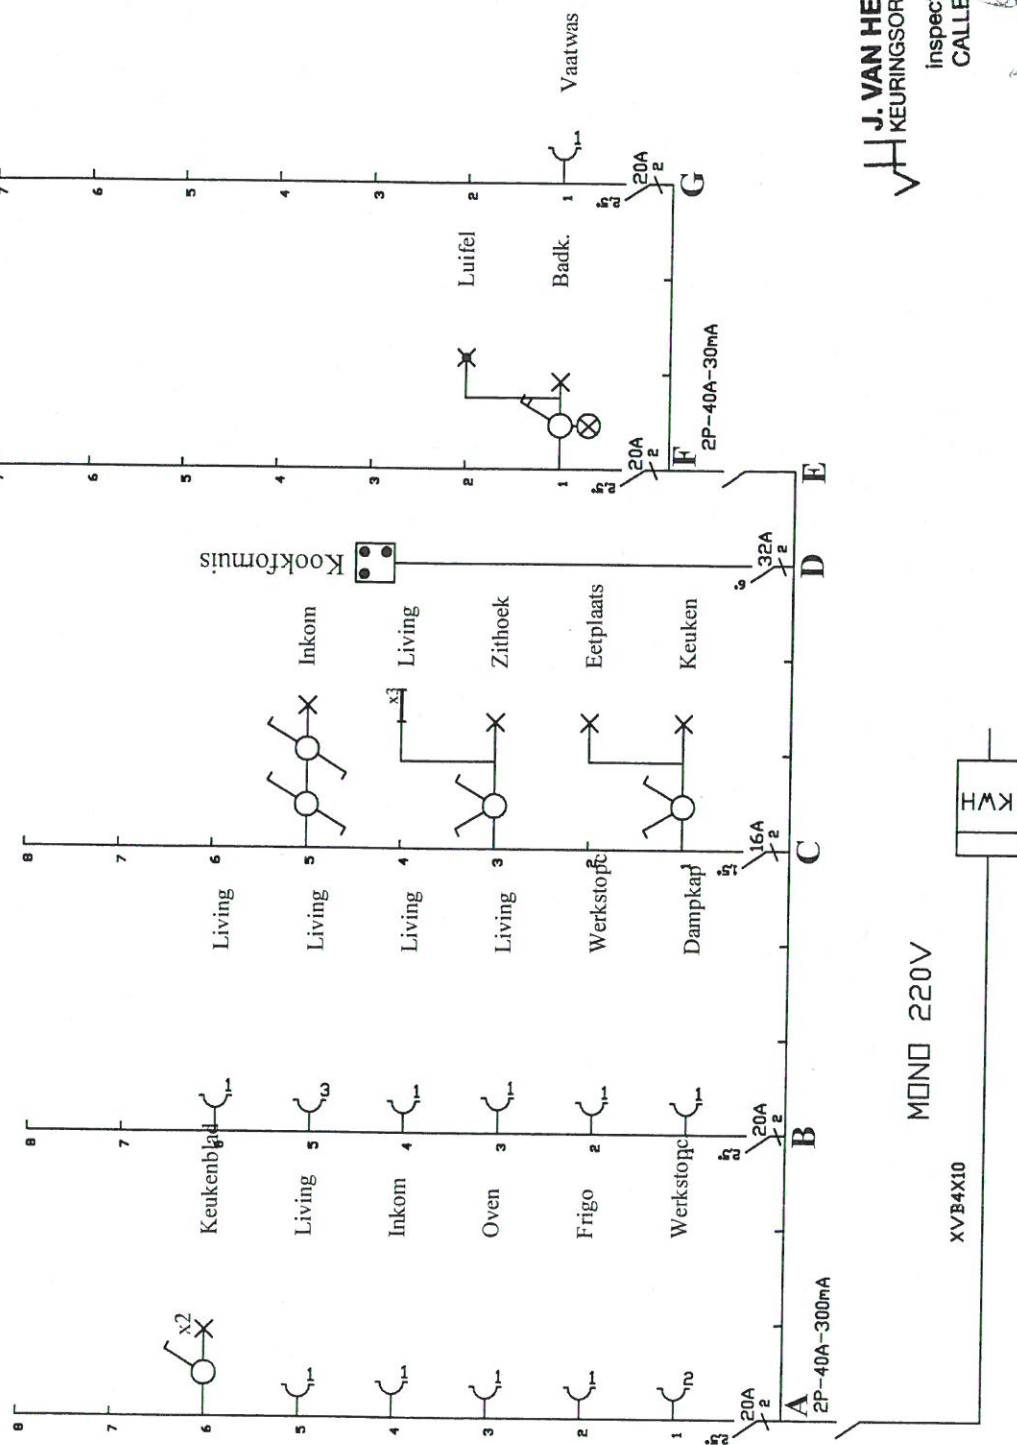


J. VAN HEMELE
KEURINGSORGANISME VZW

Inspecteur (16)
CALLENS DIRK

XVB4X10

MOND 220V

Datum		Versie		Get door		Project/Project		Afgv. erkend		Verantwoordelijke		Installatie door :	
A	28/06/2006	V1		BVdP		Residentie AALSCHOLVER Franslaan NIEUWPOORT		"/"/"		"/"/"		ELEKTRIEK N.V.	
B	"/"/"	V2						Opdr.g.		De Coene Construct			
C	"/"/"	V3						Betreft		Appartement B0502		Esenweg 112 Bus 2, B8600 Diksmulde	
D	"/"/"	V4						Dossiernr.		0507		Tel 051/50.19.55	
E	"/"/"	V5										Fax 051/51.05.07	
F	"/"/"	V6										Post@Elektriek.be	
G	"/"/"	V7										BTW 444.242.578	

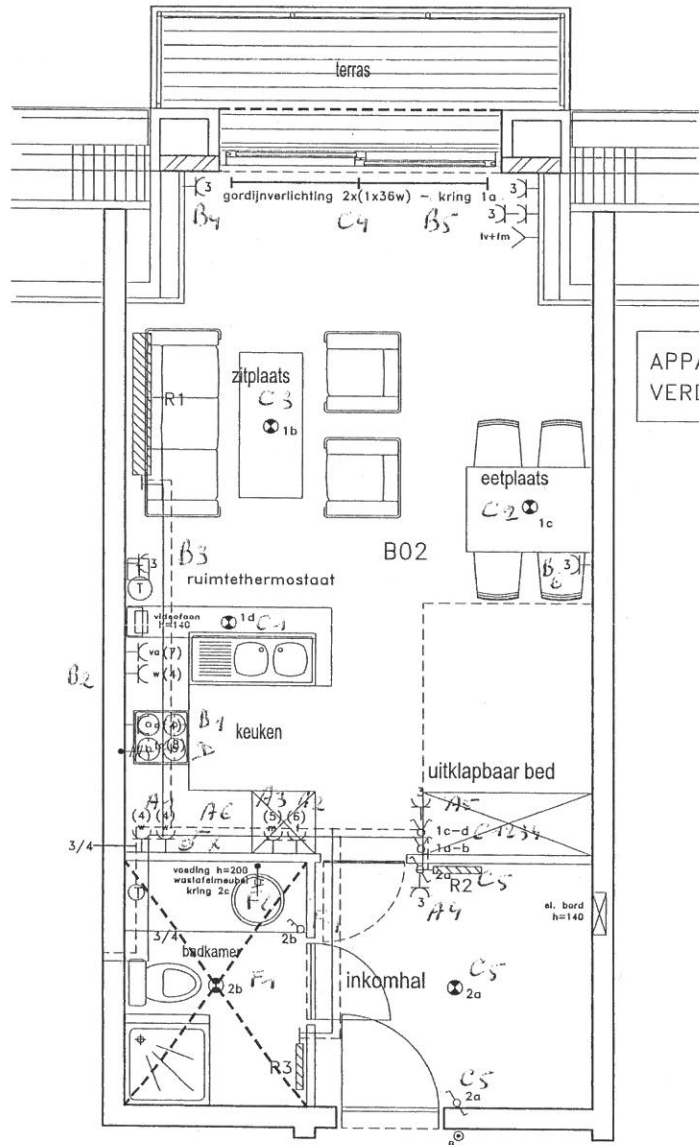

APPARTEMENT B02
VERDIEPING 5

B502

H. J. VAN HEMELE
KEURINGSORGANISME VZW
Inspecteur (16)
CALLENS Dirk

